


VISTA LATERAL

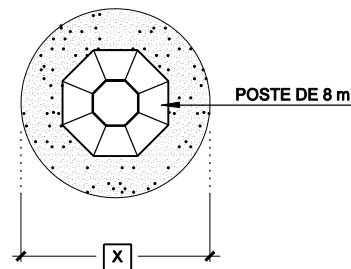

VISTA SUPERIOR

NOTAS

- a.
- | POSTE | X     | Y     |
|-------|-------|-------|
| 8 m   | 50 cm | 1,4 m |
| 12 m  | 60 cm | 1,8 m |
- b. EL HUECO NO DEBE DEJARSE EXPUESTO MIENTRAS SE INCA EL POSTE
- c. LOS ESCOMBROS GENERADOS AL ABRIR EL HUECO DEBEN RETIRARSE DEL SITIO EN FORMA INMEDIATA
- d. AL VERTERSE LA MEZCLA AL HUECO DEBE VIBRARSE MODERADAMENTE PARA GARANTIZAR UN ADECUADO FRAGUADO Y EVITAR LA SEGREGACIÓN
- e. LA DISTANCIA **Y** SERÁ 0,1 L + 0,6 m DONDE L ES LA LONGITUD DEL POSTE

MEDIDAS INDICADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN
		POSTE DE 8 m	POSTE DE 12 m	
1	CEMENTO	35 kg	65 kg	
2	ARENA	0,08 m <sup>3</sup>	0,12 m <sup>3</sup>	
3	TRITURADO DE 3/4"	0,11 m <sup>3</sup>	0,16 m <sup>3</sup>	
4	PIEDRA DE 2 1/2"	0,06 m <sup>3</sup>	0,08 m <sup>3</sup>	
	AGUA	0,013 m <sup>3</sup>	0,018 m <sup>3</sup>	
5	POSTE DE CONCRETO	1	1	RA7-035

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

GERENCIA TELECOMUNICACIONES

**FUNDACIÓN PARA POSTES DE CONCRETO**

**TEL NIN-009**

ELABORÓ : D.I.T.	ESCALA : 1 : 20
REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación	DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso
APROBÓ : Decreto 1452	
FECHA : Diciembre de 2004	