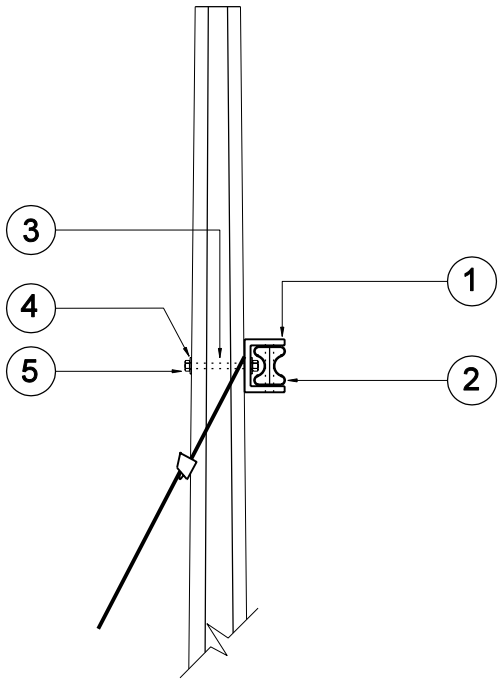

POSTE TERMINAL - POSTE EN ÁNGULO

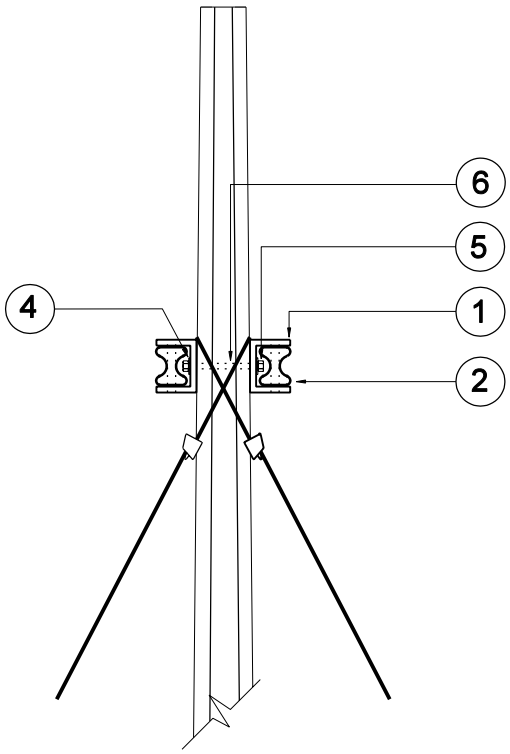

POSTE DE REFERENCIA

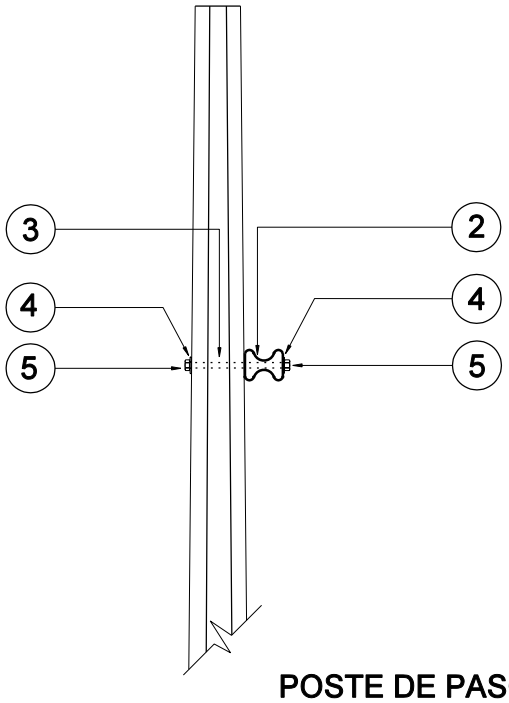

POSTE DE PASO

NOTAS

a. EL CABLE DE GUARDA ES ACSR No.4

b. EN CADA UNO DE LOS HERRAJES DEBERÁ AMARRARSE EL CABLE DE GUARDA AL AISLADOR RESPECTIVO MEDIANTE ALAMBRONES DE ALUMINIO DEL MISMO CABLE ACSR

c. EN EL POSTE DE REFERENCIA EL PUENTE SE EFECTÚA MEDIANTE CONECTOR DE ALUMINIO TIPO UNIVERSAL DE PRENSA, UBICADO ÉSTE EN TODO EL CENTRO DEL PUENTE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN	TERMINAL	ÁNGULO	PASO	REFERENCIA
1	BRAZO SECUND. DE UN AISLADOR		1	1		2
2	AISLADOR SECUNDARIO CARRETA		1	1	1	2
3	TORNILLO DE 1/2" x 10"	RA7-001	1	1		
4	ARANDELA PLANA DE 1/2"	RA7-015	1	1	2	2
5	TUERCA DE 1/2"	RA7-069	1	1	2	2
6	ESPACIADOR DE 1/2" x 10"	RA7-001			1	1

EEPP DE MEDELLIN

GRUPO EMPRESARIAL EE.PP.M.

TELECOMUNICACIONES

HERRAJES PARA CABLE DE GUARDA

TEL NIN-023

ELABORÓ : D.I.T.

REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red Equipo Normas y Homologación

APROBÓ : Decreto 1452

FECHA : Diciembre de 2004

ESCALA : SIN

DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso