


ENTRADA DEL CONDUCTO DE ALIMENTACION
(PARA INGRESO POR CANASTILLA)

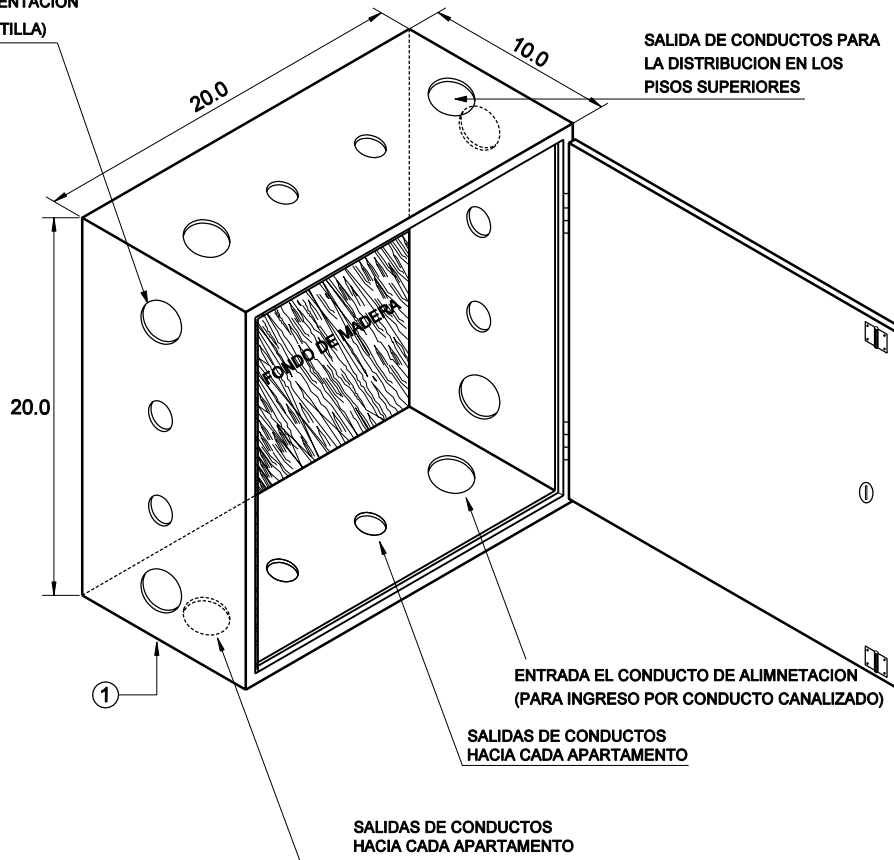

NOTAS

- a. EL GABINETE DEBERÁ SER DE LÁMINA METÁLICA DE 1 mm. DE ESPESOR.
- b. EL FONDO DE MADERA DEBERÁ SER DE UNA SOLA PIEZA DE 1/2" DE ESPESOR, SIN ASPEREZAS NI RAJADURAS E INMUNE A LAS PLAGAS.
- c. LAS CAJAS DEBERÁN SER UBICADAS EN ZONA COMÚN.
- d. DEBERÁN ESTAR A 30 cm. DEL NIVEL DE PISO.
- e. MEDIDAS DADAS EN CENTÍMETROS.

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | NORMA Y/O ESPECIFICACIÓN |
|------|-------------------------|----------|--------------------------|
| 1 | CAJA DE LÁMINA METÁLICA | 2 | COMERCIAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

EEPP
DE * * * *
MEDELLIN

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
GERENCIA TELECOMUNICACIONES

**CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE PISO
PARA TELEFONÍA BÁSICA Y BANDA ANCHA
TEL NIN-079**

ELABORÓ: D.I.T.
REVISÓ : Grupo Infraestructura de Red
Equipo Normas y Homologación
APROBÓ : Decreto 1452
FECHA : Junio de 2003

ESCALA : 1 : 4
DIBUJÓ : Área Ingeniería de Acceso